

IDCUVEPRO

Note de version 6.11.000 – Gestion des droits au site

- › Livraison juin 2023
- › Liste des évolutions

SOMMAIRE

1.	Préambule	4
2.	Paramétrage	4
3.	Données	5
3.1.	Site et lieux	5
3.2.	Cuves et conquets	5
3.3.	Produits	5
4.	Laboratoire	6
4.1.	Analyses et dégustations	6
4.2.	Bilans analytiques et éditions vendanges	6
5.	Entrées et Sorties	7
5.1.	Entrées et sorties	7
5.2.	Transfert site à site	7
5.2.1.	Transfert site à site : sortie	7
5.2.2.	Transfert site à site : entrée	7
6.	Cercle	8
6.1.	Mouvements en cuverie	8
6.2.	Inventaire cuves	8
6.3.	Inventaire régie	8
6.4.	Réservations	8
6.5.	Anomalies revendications	8
6.6.	Édition synthèse Transporteur	9
6.7.	Fiche de cuve	9
6.7.1.	Onglet « mouvements »	9
6.7.2.	Onglet arbre	9
6.8.	Fiche Produit	9
6.8.1.	Onglet Général	9
6.8.2.	Onglet Mouvements	9
6.8.3.	Onglet Arbre	9
6.8.4.	Onglet affectations	10
6.9.	Registre des PO / PN	10

6.10.	Aide à la décision cuve	10
6.11.	Aide à la décision Produit	10
6.12.	Plan de cuverie	11
7.	Assemblage	11
7.1.	Pré-Assemblages	11
7.1.1.	Mise à jour des pré-assemblages	11
7.1.2.	Autres outils	11
8.	Outils et utilitaires	11
8.1.	Tableaux de Bord	11



1. PREAMBULE

#19991 Evolution

iDCuvePro propose désormais une gestion des droits utilisateurs au site sous forme de module activable par nos soins en nous contactant au numéro d'assistance 03 73 99 11 12 ou par mail vl_cuverie@idsystemes.com. Pour chaque profil utilisateur, il sera possible de restreindre les accès à certains sites.

2. PARAMETRAGE

Une fois le module activé, depuis le menu **Général > Paramétrage > Utilisateurs > Sites des utilisateurs :**

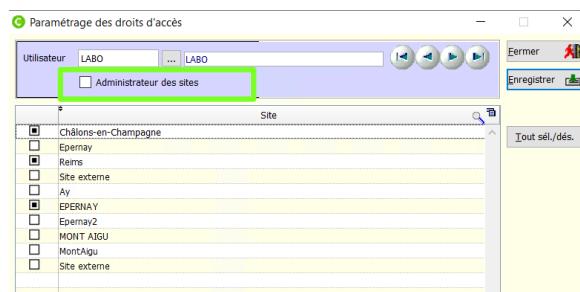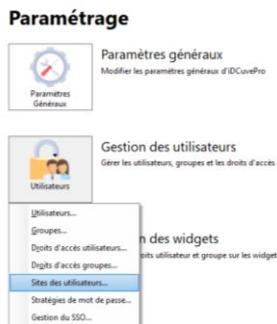

Pour un profil utilisateur, deux possibilités :

- Soit certains sites sont cochés et seuls ces sites-là seront accessibles pour cet utilisateur.
- Soit la coche « Administrateur des sites » est cochée et l'utilisateur aura un accès à tous les sites.

En parallèle de ce paramétrage, la gestion des droits d'accès aux options pour les groupes et utilisateurs reste valable.

Chaque option dans iDCuvePro se verra mise à jour selon les droits d'accès aux sites de l'utilisateur.

3. DONNEES

3.1. Site et lieux

Général > Données > Sites

Général > Données > Lieux

En création, consultation et modification, seuls les sites autorisés seront accessibles à l'utilisateur.

En création, consultation et modification, seuls les lieux des sites autorisés seront accessibles à l'utilisateur.

3.2. Cuves et conquets

Données > Cuve

Général > Données > Cuves > Conquets

En création, consultation et modification, seuls les cuves et conquêts présents sur des sites autorisés seront accessibles à l'utilisateur.

3.3. Produits

Données > Produit

La liste de produits ne fera apparaître que le volume présent sur le site autorisé. Si le produit est présent sur plusieurs sites, on ne verra apparaître le volume que sur le ou les sites autorisés. Les utilisateurs pourront visualiser l'ensemble des codes produits dans la liste des produits mais n'auront pas accès aux détails si celui-ci est sur un site non autorisé.

4. LABORATOIRE

4.1. Analyses et dégustations

Laboratoire > Fiche > Analyse

Laboratoire > Fiche > Dégustation

Laboratoire > Fiche > Suivi FA

Laboratoire > Fiche > Suivi FML

Laboratoire > Saisie > Echantillon

Laboratoire > Saisie > Suivi FA

Laboratoire > Saisie > Suivi FML

Pour saisir, modifier ou consulter des échantillons, l'utilisateur n'aura accès qu'aux cuves des sites autorisés. Il ne pourra visualiser que les fiches contenant uniquement des cuves appartenant aux sites autorisés. L'import d'analyses pourra être réalisé sur tous les sites mais la visualisation ne sera possible que sur les cuves des sites autorisés.

4.2. Bilans analytiques et éditions vendanges

Laboratoire > Consultation > Editions > Edition du bilan analytique à date

Laboratoire > Consultation > Editions > Edition du bilan analytique de date à date

Pour l'édition du bilan analytique à date, la restriction se fera sur les cuves autorisées. En ce qui concerne le bilan analytique de date à date, la restriction sera mise en place sur les cuves consultées et sur l'aide à la décision.

Laboratoire > Consultation > Editions vendange > Edition du courrier pressoir

Laboratoire > Consultation > Editions vendange > Edition du bilan pressoir

Pour les éditions des courriers pressoirs et du bilan pressoir, seuls les plans de chargement à destination de sites autorisés seront disponibles pour l'utilisateur.

5. ENTREES ET SORTIES

5.1. Entrées et sorties

Entrées/Sorties > Entrées/Sorties > Entrée moût

Entrées/Sorties > Entrées/Sorties > Sortie vin

Entrées/Sorties > Entrées/Sorties > Sortie moût

Entrées/Sorties > Entrées/Sorties > Dépotage belon

Entrées/Sorties > Entrées/Sorties > Entrée vin

Entrées/Sorties > Entrées/Sorties > Entrée raisin


Pour la saisie d'un mouvement d'entrée ou sortie, d'analyses ou de consultation, les données seront restreintes pour l'utilisateur aux sites autorisés.

5.2. Transfert site à site

Entrées/Sorties > Entrées/Sorties > Transfert > Saisie des transferts de site à site en entrée

Entrées/Sorties > Entrées/Sorties > Transfert > Saisie des transferts de site à site en sortie

L'option de transfert site à site est remplacée par deux options distinctes : l'une en sortie et l'autre en entrée.

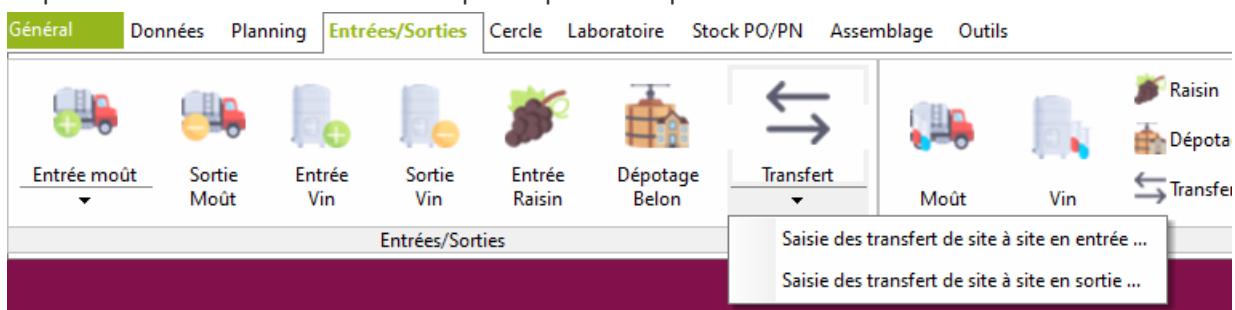

5.2.1. Transfert site à site : sortie

Cette option sera utilisée dans le cas où l'utilisateur est autorisé à accéder au site expéditeur.

En expédition, l'utilisateur ne pourra sélectionner que des cuves sur les sites autorisés. La liste des cuves sera également restreinte uniquement aux cuves contenant un volume. Les options disponibles sur clic droit feront également l'objet de restrictions au site.

En destination, tous les sites seront accessibles et l'utilisateur ne pourra rien saisir hormis le site de destination.

5.2.2. Transfert site à site : entrée

L'outil d'entrée sera utilisé dans le cas où l'utilisateur est autorisé à accéder au site destinataire (peu importe ses droits sur le site expéditeur).

L'utilisateur ne pourra pas saisir de cuve d'expédition. L'utilisateur pourra cependant sélectionner des cuves de destination sur le site de destination autorisé.

En consultation ou modification, l'utilisateur ne pourra accéder au mouvement que s'il dispose des autorisations sur le site destinataire.

6. CERCLE

6.1. *Mouvements en cuverie*

Cercle > Mouvements > Mouvement cuverie

Les mouvements en cuverie sont restreints en saisie comme en consultation d'après le site d'exécution. Seules les cuves des sites autorisés seront accessibles. Les outils liés (aide à la décision, plan de cuverie, listes des cuves et produits) feront également l'objet de restriction au site.

6.2. *Inventaire cuves*

Cercle > Mouvements > Inventaire cuves

L'option d'inventaire cuve ne fait pas encore partie des restrictions au niveau site. Cela sera implémenté dans une version ultérieure.

6.3. *Inventaire régie*

Cercle > Mouvements > Inventaire régie

Seules les cuves accessibles selon les droits au site de l'utilisateur seront affichées et éditées. Au niveau des volumes, le volume total et le volume affecté affichés pour l'utilisateur sur l'inventaire régie ne concernent que les cuves autorisées. Les deux seront calculés automatiquement d'après les affectations. Seuls les administrateurs de sites accèderont à l'outil complet.

6.4. *Réservations*

Cercle > Mouvements > Réservations

Seules les cuves accessibles selon les droits au site de l'utilisateur seront affichées et éditées. Les volumes totaux et affectés affichés pour l'utilisateur sur les réservations ne concernent que les cuves autorisées. Les outils de consultation seront restreints aux cuves autorisées.

6.5. *Anomalies revendications*

Cercle > Mouvements > lanceur d'options > Anomalies revendications

La visualisation des anomalies de revendication sera restreinte aux sites autorisés.

6.6. Edition synthèse Transporteur

Planning > Editions > Citerne > Edition de la synthèse transporteur

L'édition de la synthèse transporteur sera restreinte aux sites autorisés.

6.7. Fiche de cuve

Cercle > Fiche > Fiche cuve

6.7.1. Onglet « mouvements »

L'option « Tracer la cuve » n'est accessible que dans le cas où la cuve vers laquelle l'utilisateur se dirige lui est accessible.

6.7.2. Onglet arbre

L'onglet arbre est désactivé pour tous les utilisateurs et actif uniquement pour les administrateurs des sites.

6.8. Fiche Produit

Cercle > Fiche > Fiche produit

Ne seront consultables sur la fiche produit que les produits qui sont ou ont été sur les sites autorisés à l'utilisateur.

6.8.1. Onglet Général

Au niveau de l'entête, le volume en cuve doit être égal à la somme des volumes sur les cuves autorisées pour que la fiche produit soit consultable.

6.8.2. Onglet Mouvements

Seuls les mouvements ayant pour origine ou destination un site autorisé apparaîtront.

L'option « Tracer la cuve » n'est accessible que dans le cas où la cuve vers laquelle l'utilisateur se dirige lui est accessible.

6.8.3. Onglet Arbre

L'onglet arbre est désactivé pour tous les utilisateurs et actif uniquement pour les administrateurs des sites.

6.8.4. Onglet affectations

L'utilisateur ne doit voir les réservations que dans le cas où elles concernent des sites autorisés. Les volumes affichés sont recalculés en conséquence.

6.9. *Registre des PO / PN*

Cercle > Fiche > Traçabilité > Registre produits oenos/nettoyage

Stock PO/PN > Inventaire > Registre

Le registre des produits œnologiques et de nettoyage sera automatiquement restreint aux sites autorisés pour l'utilisateur.

6.10. *Aide à la décision cuve*

Cercle > Aides à la décision > Cuves

Les critères de sélection accessibles à l'utilisateur feront l'objet de restriction.

Critère	Option	Description
Produits		Aucune restriction
Cuves	Site de cuverie	Restriction aux sites autorisés
	Lieu de cuverie	D'après les sites autorisés
	Réservations	Restriction des réservations sur les sites autorisés
Analyses		Aucune restriction
Pré-assemblage		Restriction aux projets ne contenant que des cuves autorisées.
Composition classique		Aucune restriction


Le bouton  pointe sur une liste restreinte de cuves selon les autorisations sur site.

6.11. *Aide à la décision Produit*

Cercle > Aides à la décision > Produits

Les critères de sélection accessibles à l'utilisateur feront l'objet de restriction.

Critère	Option	Description
Produits	Site de cuverie	Restriction aux sites autorisés
	Volume en cuverie	Restriction aux sites autorisés
	Réservé ?	Restriction aux sites autorisés
	Réservations	Restriction aux sites autorisés
Analyses		Restriction aux sites autorisés
Pré-assemblage		Restriction aux pré-assemblages ne contenant que des cuves autorisées.
Composition classique		Aucune restriction

Le bouton  pointe vers une liste restreinte de produits selon les autorisations sur site.

6.12. Plan de cuverie

Cercle > Consultation > Couverie

La visualisation de la cuverie et de la cuverie à date feront l'objet de restrictions au site. L'accès aux fiches cuve fait l'objet des restrictions précédemment évoquées.

7. ASSEMBLAGE

7.1. Pré-Assemblages

Assemblage > Pré-assemblage

7.1.1. Mise à jour des pré-assemblages

En consultation ou modification, l'utilisateur ne pourra accéder qu'à des projets qui ne contiennent que des cuves autorisées.

En création l'utilisateur ne pourra sélectionner que les cuves des sites autorisés. Dans tous les cas, la liste des produits fera l'objet des restrictions habituelles.

7.1.2. Autres outils

Les outils de consultation, analyses et dégustation, ne permettront à l'utilisateur ne n'avoir accès qu'aux projets qui ne contiennent que des cuves autorisées.

8. OUTILS ET UTILITAIRES

8.1. Tableaux de Bord

Les Tableaux de bord ci-dessous intègrent la notion de cuve :

- Analyses
- Cuves
- Mouvements
- Entrées et Sorties

Ils feront donc l'objet de restrictions au site.

Le tableau de bord Transfert site à site ne fera apparaître que les transferts dans le cas où l'utilisateur a les droits sur le site expéditeur et/ou destinataire.